


MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA N. 314


Bollettino sintetico del periodo 01/02/2018 – 28/02/2018

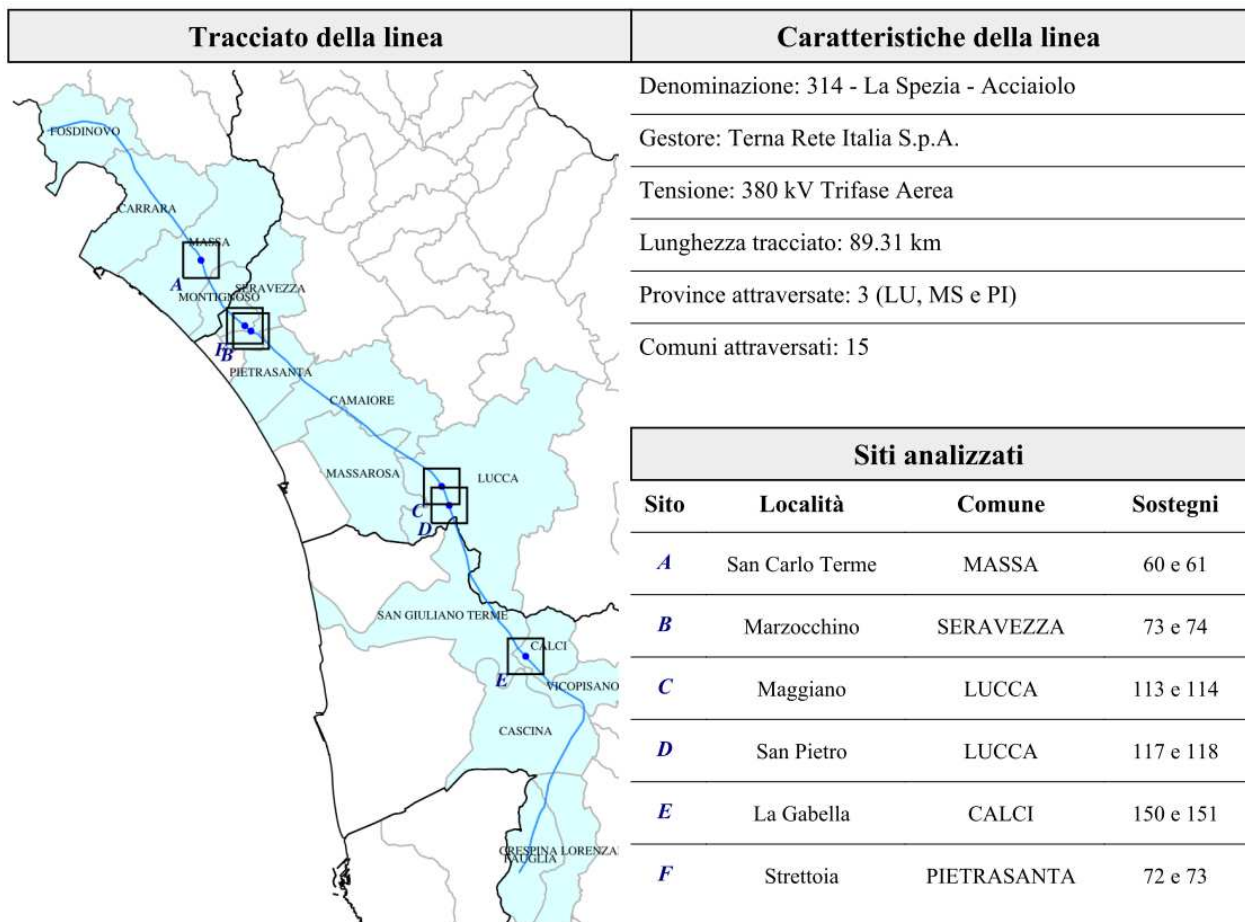

Correnti circolanti dedotte dal monitoraggio	Centralina di monitoraggio in continua
Dal monitoraggio in continua dell'induzione magnetica e dalle correlazioni con i dati di corrente precedenti è possibile dedurre che nel periodo 01/02/2018 – 28/02/2018 è circolata: Corrente media: 240 A Massima mediana della corrente: 408 A Primo dato ore 00:00 del 01/02/2018 Ultimo dato ore 10:16 del 28/02/2018	 <i>Località La Gabella, Calci (PI)</i>

MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA N. 314

Bollettino sintetico del periodo 01/02/2018 – 28/02/2018

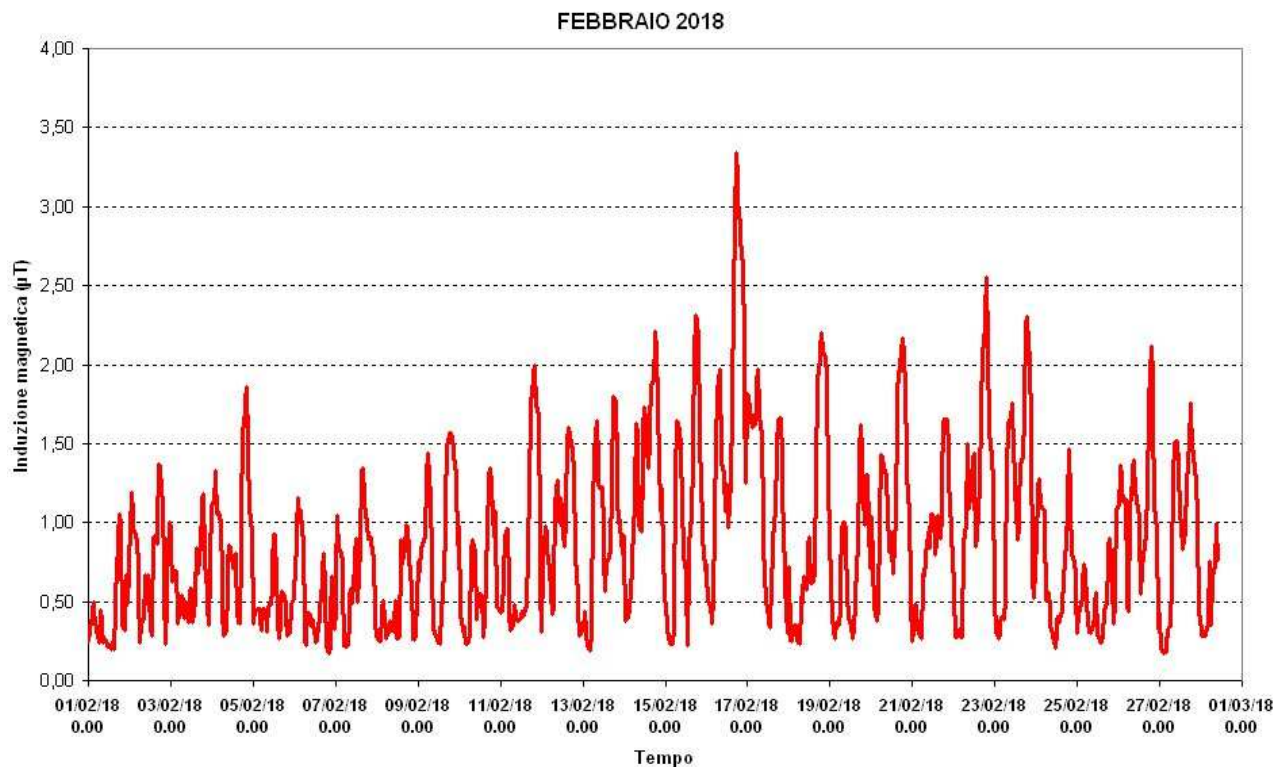

Andamento nel tempo dei livelli medi orari dell'induzione magnetica, registrata dalla centralina di monitoraggio in località La Gabella a Calci (PI).

Sono di seguito riportati i livelli di induzione magnetica calcolati per i 6 siti oggetto di approfondimento

Descrizione del sito A	Induzione magnetica presso il recettore più esposto	
Località: San Carlo Terme Comune : MASSA Indirizzo: Via dei Colli e Via Eschignano	Minima	0,21 μT
	Media	2,07 μT
	Massima	8,67 μT
	Massima mediana sulle 24 ore	3,52 μT
	95° percentile	4,55 μT

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito A	
Valore di attenzione (DPCM 8 luglio 2003)	10 μT
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana giornaliera	3,52 μT

MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA N. 314

Bollettino sintetico del periodo 01/02/2018 – 28/02/2018



Descrizione del sito B	Induzione magnetica presso il recettore più esposto	
Località: Marzocchino Comune : SERAVEZZA Indirizzo: Via Franchetti	Minima	0,11 μ T
	Media	1,10 μ T
	Massima	4,62 μ T
	Massima mediana sulle 24 ore	1,87 μT
	95° percentile	2,42 μ T

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito B	
Valore di attenzione (DPCM 8 luglio 2003)	10 μ T
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana giornaliera	1,87 μ T

Descrizione del sito C	Induzione magnetica presso il recettore più esposto	
Località: Maggiano Comune : LUCCA Indirizzo: Via del Palazzo	Minima	0,15 μ T
	Media	1,49 μ T
	Massima	6,25 μ T
	Massima mediana sulle 24 ore	2,54 μT
	95° percentile	3,28 μ T

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito C	
Valore di attenzione (DPCM 8 luglio 2003)	10 μ T
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana giornaliera	2,54 μ T

Descrizione del sito D	Induzione magnetica presso il recettore più esposto	
Località: San Pietro Comune : LUCCA Indirizzo: Via della Bordogna	Minima	0,13 μ T
	Media	1,30 μ T
	Massima	5,43 μ T
	Massima mediana sulle 24 ore	2,21 μT
	95° percentile	2,85 μ T

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito D	
Valore di attenzione (DPCM 8 luglio 2003)	10 μ T
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana giornaliera	2,21 μ T

MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA N. 314

Bollettino sintetico del periodo 01/02/2018 – 28/02/2018



Descrizione del sito E	Induzione magnetica presso il recettore più esposto	
Località: La Gabella Comune : CALCI Indirizzo: Via Calcesana	Minima	0,10 μT
	Media	0,96 μT
	Massima	4,03 μT
	Massima mediana sulle 24 ore	1,64 μT
	95° percentile	2,11 μT

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito E	
Valore di attenzione (DPCM 8 luglio 2003)	10 μT
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana giornaliera	1,64 μT

Descrizione del sito F	Induzione magnetica presso il recettore più esposto	
Località: Strettoia Comune : PIETRASANTA Indirizzo: Via Romana	Minima	0,12 μT
	Media	1,23 μT
	Massima	5,16 μT
	Massima mediana sulle 24 ore	2,10 μT
	95° percentile	2,71 μT

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito F	
Valore di attenzione (DPCM 8 luglio 2003)	10 μT
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana giornaliera	2,10 μT