

Livello di campo elettrico a banda larga a lungo termine

Cliente: Comune di Pergine Valdarno (AR)

Richiesta (Ente): Comune di Pergine Valdarno (AR)

Protocollo richiesta: 4048/2013

Riferimento foglio lavoro: 2013-F/AVS001-25

Fascicolo: AR.01.09.29/8.3

DESCRIZIONE DEL SITO DI MISURA



Comune	Pergine Valdarno (AR)	
Indirizzo	Via Monte Lucci n. 17	
Posizione	Resede esterno abitazione	
Sorgente	SRB	
Periodo di rilevamento	dalle ore 18:00 del 24/07/2013 alle ore 10:00 del 14/08/2013	
Valore sui 6 minuti	Minimo	0,5 V/m
	Massimo	0,5 V/m
	Media	0,5 V/m
Note		

METODO DI PROVA


Norma CEI 211-7 + DPCM 8 luglio 2003 (GU n° 199 28/08/2003) - Norma CEI 211-7/A Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz-300 GHz, con riferimento all'esposizione umana Appendice A: Centraline di monitoraggio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza: procedure e finalità di utilizzo.

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Misuratore stazione PMM 8057F (s/n. 000WJ60169) dotato di sonda per campo elettrico EP-3B-01 (range 0.5-100 V/m; frequenza 100KHz-3 GHz).


Livello di campo elettrico a banda larga a lungo termine

CARTOGRAFIA CON INDICAZIONE DELL'UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PUNTI DI MISURA

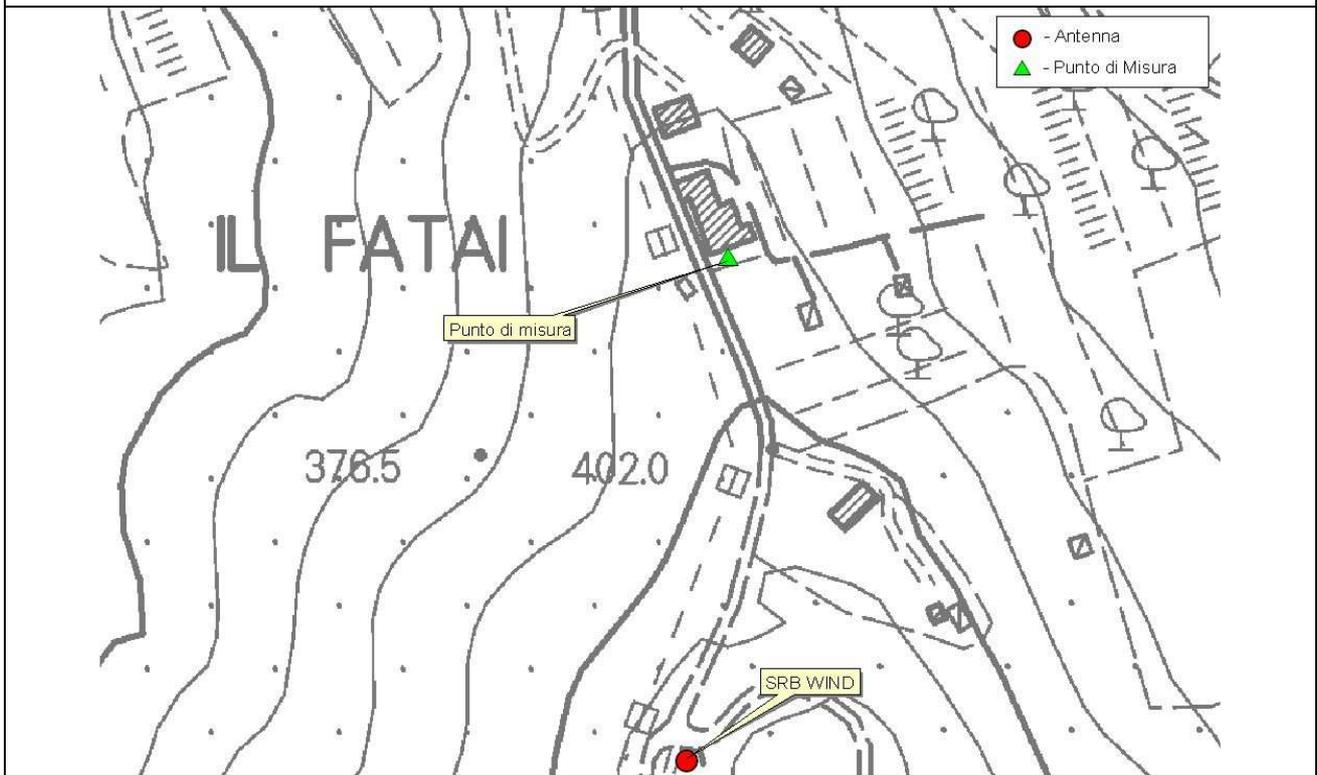



ANDAMENTO DEL CAMPO ELETTRICO NEL PERIODO DI MISURA

Settimana dal lunedì 22/07/2013 alla domenica 28/07/2013

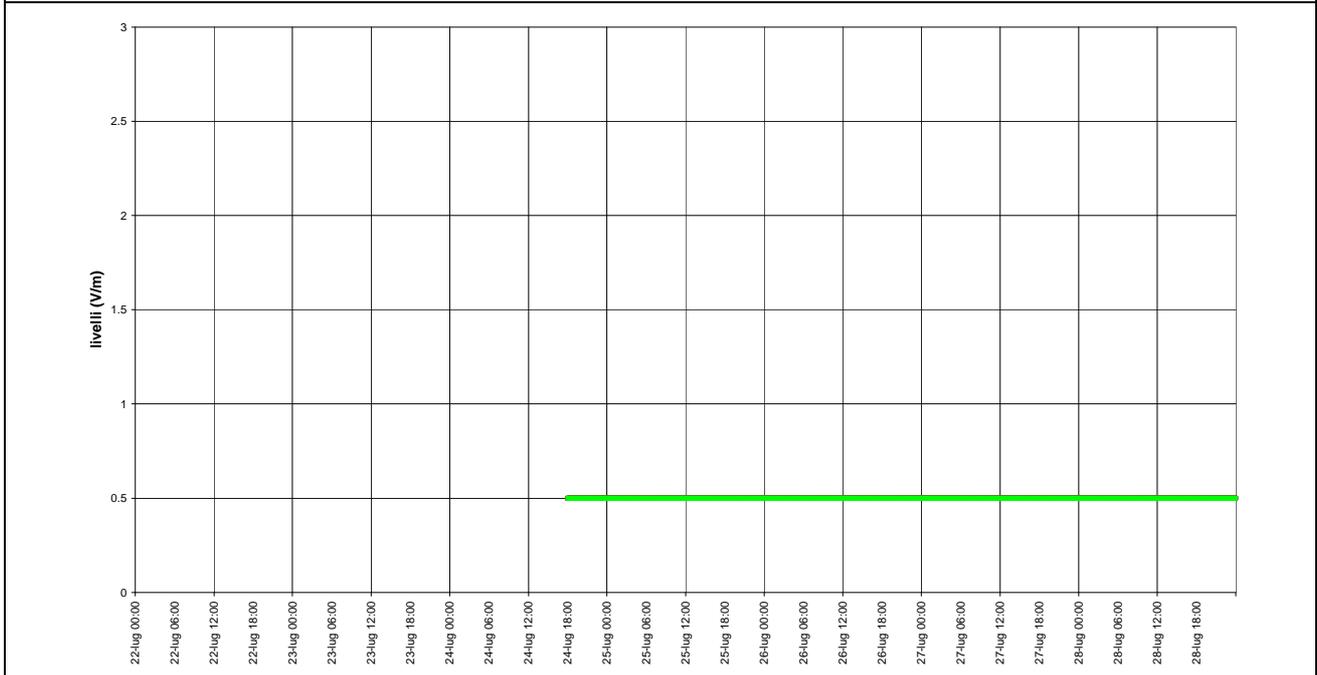


Rapporto di prova n° 2013-F/AVS001-26 del 20/08/2013

Livello di campo elettrico a banda larga a lungo termine

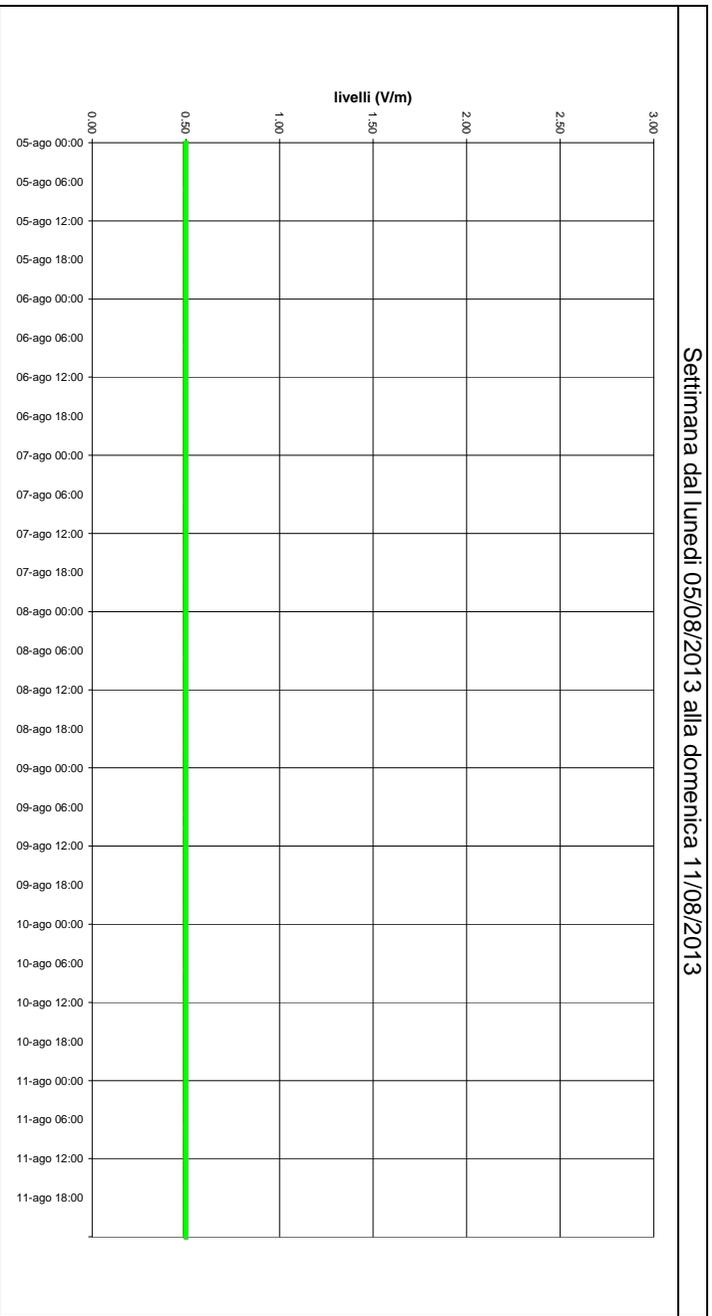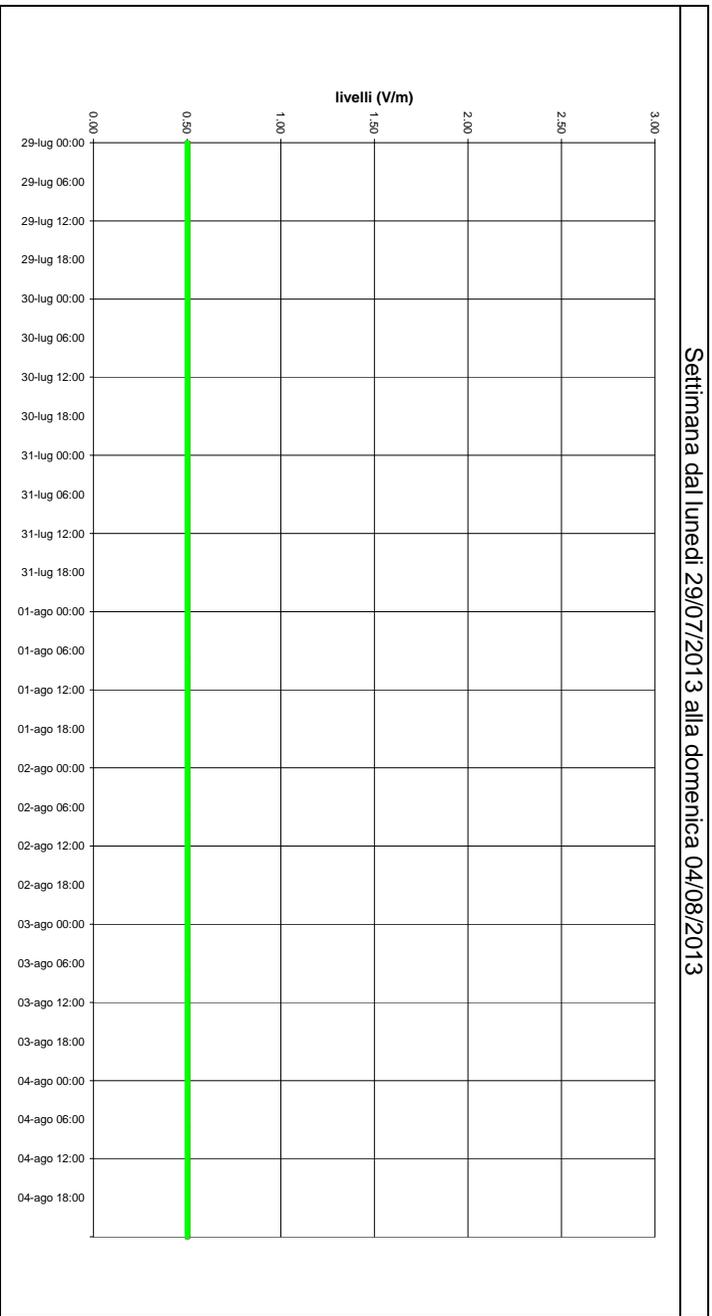

Livello di campo elettrico a banda larga a lungo termine

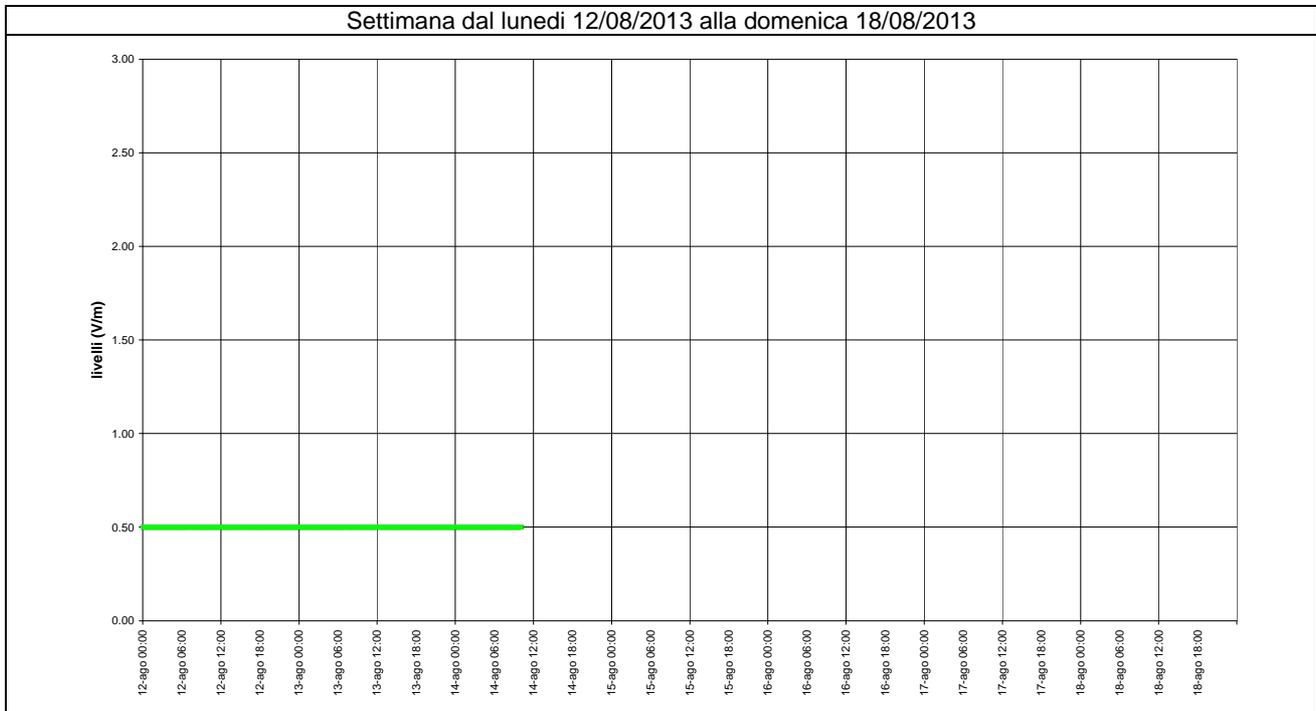

ESECUZIONE PROVA

(T.d.P. dott. Nico Pernici)

(T.d.P. per. ind. Pierluigi Fabbroni)

RESPONSABILE SUPERVISIONE TECNICA

(dott. Rossana Lietti)

RESPONSABILE SETTORE AGENTI FISICI

(dott. Rossana Lietti)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT.