

Livello di campo elettrico a banda larga a lungo termine

Cliente: Comune di Arezzo, Piazza Libertà, 1 - 52100 Arezzo


Programma ARPAT: DGRT 162/2015

Protocollo richiesta: //

Riferimento foglio lavoro: 2015-F/AVS-BL-07

Classificazione: AR.01.09.03/134.32-161.14

DESCRIZIONE DEL SITO DI MISURA

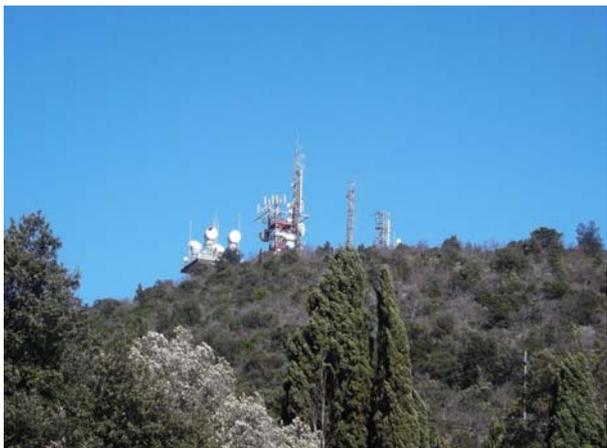	Comune	Arezzo
	Indirizzo	Loc. Ruscello 35/L
	Posizione	Terrazzo piano primo
	Sorgente	Impianti SRB ed RTV Loc. San Zio
	Periodo di rilevamento	dalle ore 11:30 del 11/03/2015 alle ore 11:00 del 18/03/2015
	Note	Punto di misura 07M del RP n° 2015-F/99:001/AVS-08 del 16/04/2015

METODO DI PROVA

CEI 211-7:2001 + CEI 211-7/A + DPCM 08/07/2003 (GU n° 199 28/08/2003) + L. 221/2012 art. 14 comma 8 (GU n° 294 18/12/2012) (integrati da procedura di prova PP/F/99.001 rev.0 del 31/03/2014).

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Misuratore stazione PMM 8057F (matricola WJ51285) dotato di sonda per campo elettrico EP-3B-01 (inv. tec. 5733-5734) (range 0.5-100 V/m; frequenza 100 KHz-3 GHz) - certificato di taratura n° 40302796E del 20/03/2014 del centro LAT NARDA N°8.

Livello di campo elettrico a banda larga a lungo termine

VALORI DEL CAMPO ELETTRICO E (V/m)							
TIPO DI LIMITE APPLICABILE ^[1] : valore di attenzione applicabile al solo valore medio sulle 24 ore							
Settimana dal lunedì 09/03/2015 alla domenica 15/03/2015							
Giorni	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Minimo su 6 minuti	---	---	0.73*	0.71	0.69	0.74	0.76
Massimo su 6 minuti	---	---	0.84*	0.82	0.86	0.98	0.90
Media sulle 24 ore	---	---	0.78*	0.76	0.77	0.83	0.81


Settimana dal lunedì 16/03/2015 alla domenica 22/03/2015							
Giorni	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Minimo su 6 minuti	0.75	0.77	0.77*	---	---	---	---
Massimo su 6 minuti	0.85	0.86	0.83*	---	---	---	---
Media sulle 24 ore	0.79	0.81	0.80*	---	---	---	---

NOTE E LEGENDA	
[1]	<p><u>limite di esposizione</u> (art. 3 comma 1 DPCM 08/07/2003): 20 V/m mediato su un intervallo di 6'.</p> <p><u>valore di attenzione</u> (art. 3 comma 2 DPCM 08/07/2003): 6 V/m mediato su un intervallo di 24 ore in edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere e loro pertinenze.</p> <p><u>obbiettivo di qualità</u> (art. 4 DPCM 08/07/2003): 6 V/m mediato su un intervallo di 24 ore all'aperto in aree intensamente frequentate.</p>
*	Livello non riferito all'intero periodo di riferimento 00:00-24:00


Livello di campo elettrico a banda larga a lungo termine

ANDAMENTO DEL CAMPO ELETTRICO NEL PERIODO DI MISURA

Settimana dal lunedì 09/03/2015 alla domenica 15/03/2015

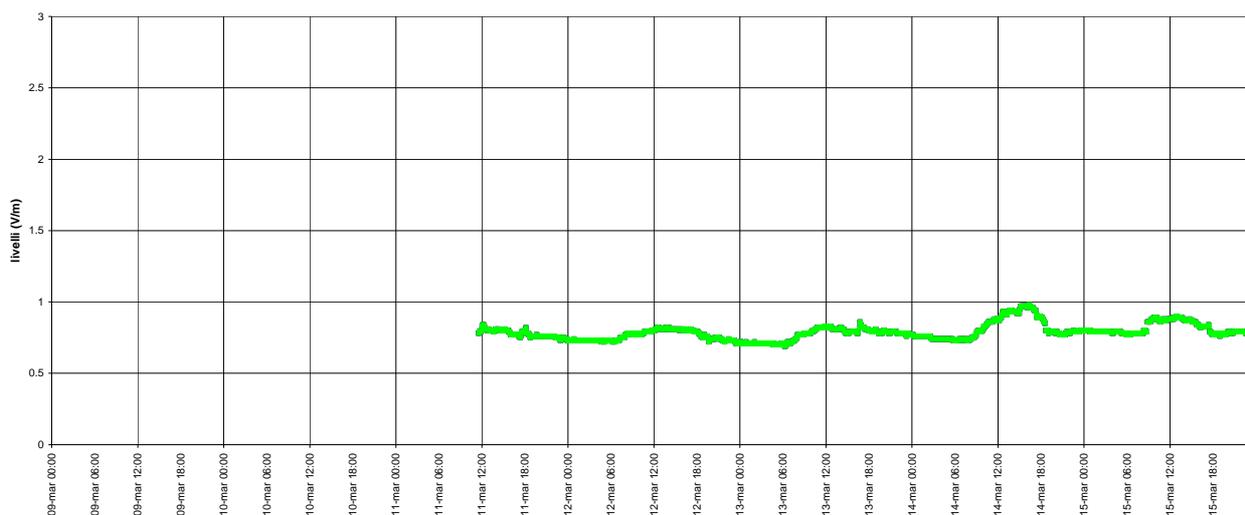


Settimana dal lunedì 16/03/2015 alla domenica 22/03/2015

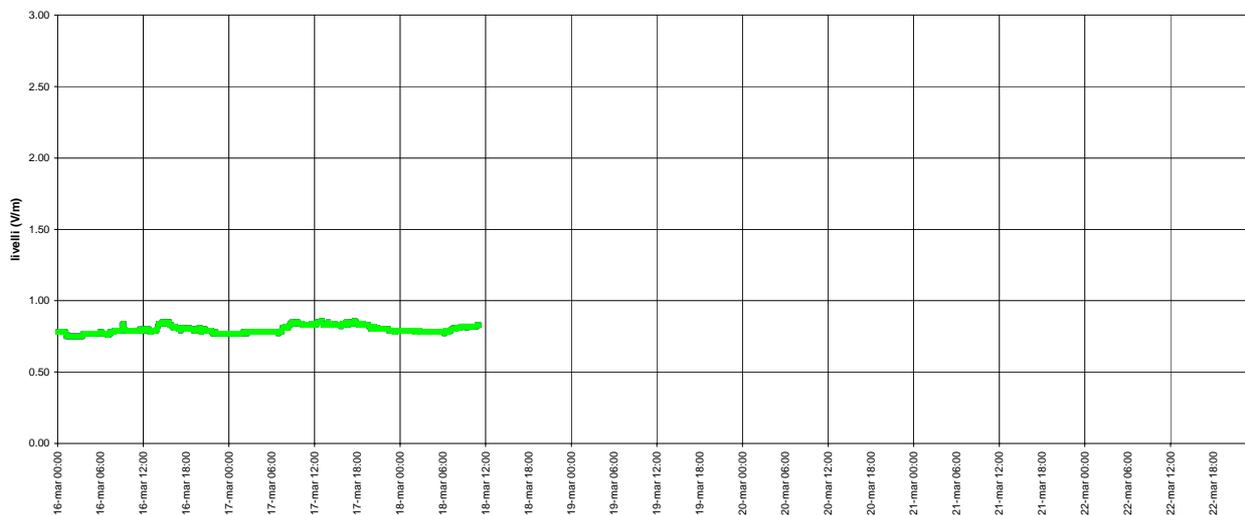

Livello di campo elettrico a banda larga a lungo termine

CARTOGRAFIA CON INDICAZIONE DELL'UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PUNTI DI MISURA

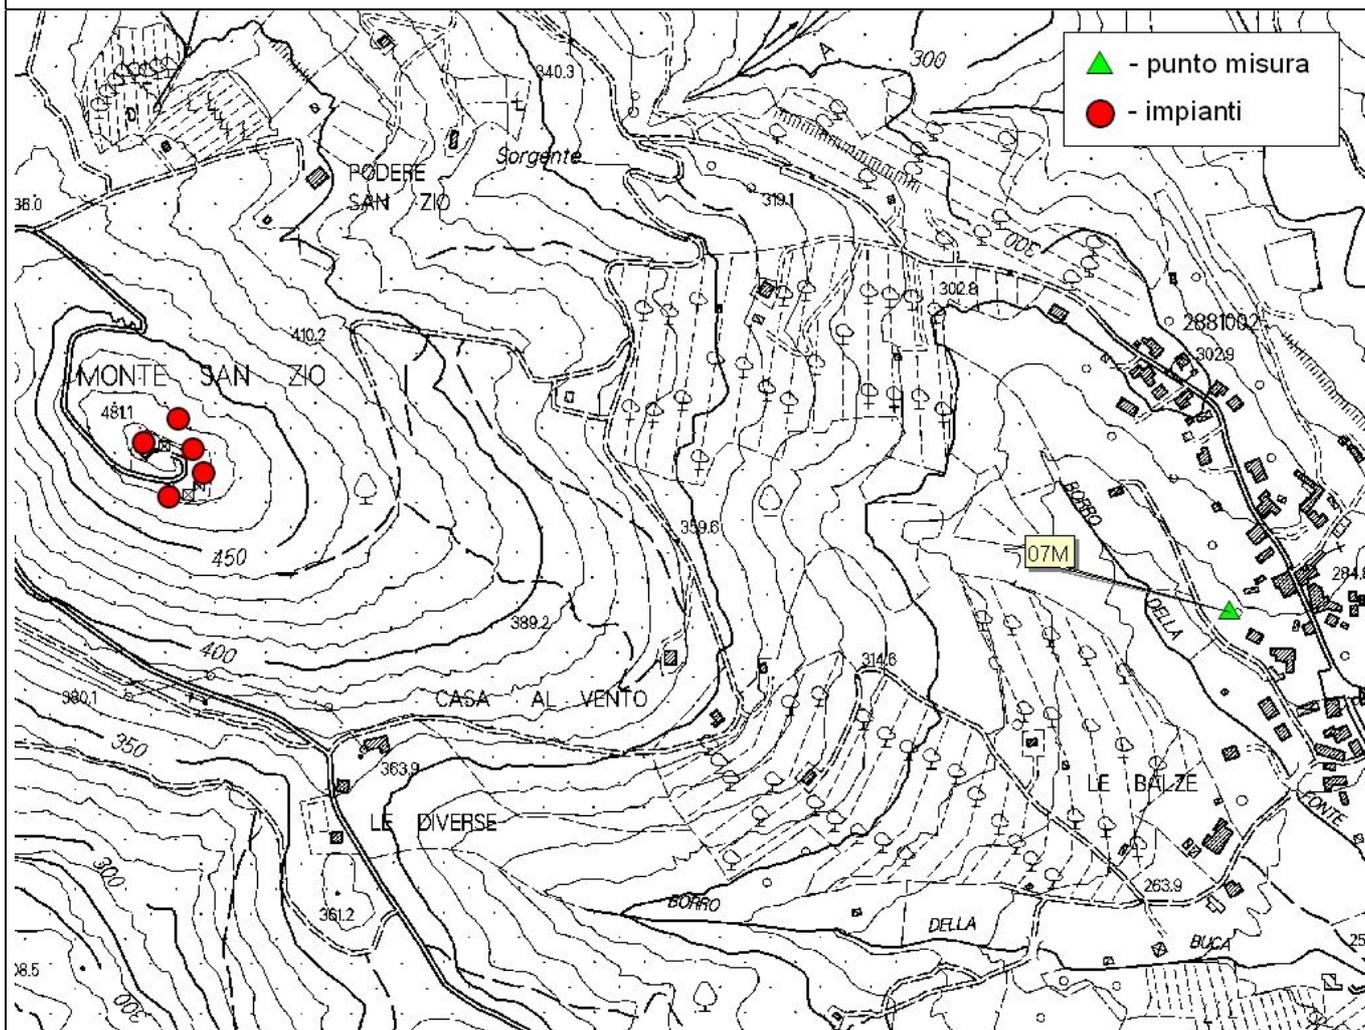

<p>ESECUZIONE PROVA (T.d.P. dott. Nico Pernici) (T.d.P. per. ind. Pierluigi Fabbroni)</p>	<p>RESPONSABILE SUPERVISIONE TECNICA (dott. Rossana Lietti)*</p>	<p>RESPONSABILE SETTORE AGENTI FISICI (dott. Rossana Lietti)*</p>
--	---	--

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT.