

**Livello di campo elettrico a banda larga**

- Programma ARPAT
- Richiesta Comune di Camaiole - via Oberdan, 52 – Camaiole (LU) - prot. 12688 del 15/03/2013
- Riferimento foglio lavoro 2013-F/AVL01-12
- Fascicolo: DV.07.03.06/22.16, LU.01.09.19/16.3; LU.01.09.06/39.7

Descrizione del sito di misura		
	<b>Comune</b>	Camaiole (LU) - Massarosa (LU)
	<b>Indirizzo/Località</b>	loc. "Venti di Pedona"
	<b>Gestore</b>	Vari
	<b>Tipologia</b>	Radio FM
	<b>Gestore</b>	Vari
	<b>Tipologia</b>	DVBT
	<b>Note</b>	Impianti collocati su pali dedicati

**METODO DI PROVA**

Norma CEI 211-7 + Norma CEI 211 7/C + Norma CEI 211-10 Appendice H + DPCM 8 luglio 2003 GU n° 199 28/08/2003 (Procedura Prova Area Vasta Costa PP-F-AVL001) – I valori di incertezza delle misure (espressi come incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza di circa 95%) sono contenuti entro i 3 dB previsti dalla norma. L'incertezza risulta non determinabile per valori inferiori a 0,49 V/m.

**STRUMENTAZIONE UTILIZZATA**

Misuratore di campo elettromagnetico PMM 8053 (3656) dotato di sonda per Campo Elettrico PMM EP 330 s/n 1010J00620 (range 0,3-300 V/m; frequenza 0,1-3000 MHz)

**Livello di campo elettrico a banda larga**

<b>MISURE DI CAMPO ELETTRICO E (V/m)</b>						
<b>DATA: 10/07/2013</b>			<b>h= 1.5 m</b>			
<b>ID</b>	<b>ORA</b>	<b>LOCALITA'- INDIRIZZO</b>	<b>POSIZIONE</b>	<b>E +/- 2u<sub>E</sub> (V/m)</b>	<b>Limite (V/m)</b>	<b>Note</b>
1	10:54	Abitazione Via dei colli 213	1° piano - Terrazza lato ovest	4.4 +/- 1.0	6	
2	11:02		1° piano - Terrazza lato ovest	4.11 +/- 0.98	6	
3	11:13		1° piano - Terrazza lato sud	2.92 +/- 0.69	6	
4	11:20		1° piano - Terrazza lato nord	3.21 +/- 0.76	6	
5	11:32		Giardino lato ovest	2.21 +/- 0.52	6	
6	11:43		Giardino lato est	1.28 +/- 0.30	6	
7	11:56	Via dei colli snc – edificio in fase di ristrutturazione	Esterno costruzione lato nord ovest	3.07 +/- 0.73	6	
8	12:04		Esterno costruzione lato nord est	3.76 +/- 0.89	6	
11	12:29	Abitazione Via dei colli 249	Terrazza lato sud est	2.61 +/- 0.62	6	
14	14:52	Abitazione via per Pedona 904 C	1° piano - Terrazza lato Nord	2.39 +/- 0.57	6	
15	15:07		Esterno porzione giardino lato nord est	2.13 +/- 0.51	6	
16	15:20		Esterno terrazza piano terra lato est	1.80 +/- 0.43	6	


**Tabella 1:** misure effettuate in data 10/07/2013 in loc. venti di Pedona nel Comune di Massarosa (LU)

<b>MISURE DI CAMPO ELETTRICO E (V/m)</b>						
<b>DATA: 10/07/2013</b>			<b>h= 1.5 m</b>			
20	15:42	Via per pedona 1335/c	Prossimità civico	2.97 +/- 0.70	6	
21	15:54	Corte Berini	Centro strada	1.80 +/- 0.43	6	

**Tabella 2:** misure effettuate in data 10/07/2013 in loc. Bastianella nel Comune di Camaione (LU)


Livello di campo elettrico a banda larga

CARTOGRAFIA CON INDICAZIONE DELL'UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PUNTI DI MISURA  
(COMPRESI ULTERIORI PUNTI DI MISURA SPOT)

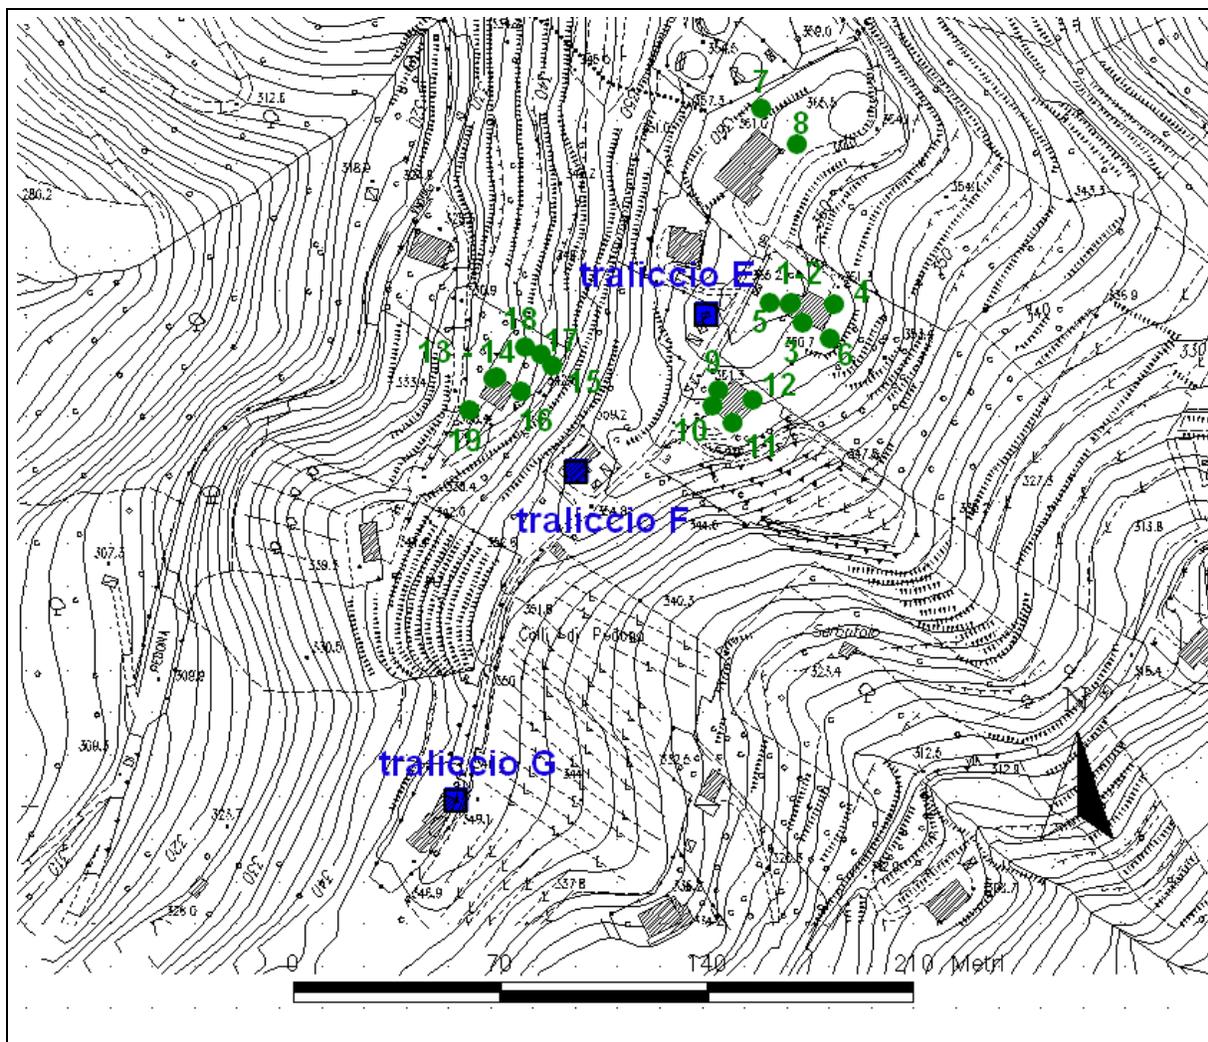

**Livello di campo elettrico a banda larga**

**CARTOGRAFIA CON INDICAZIONE DELL'UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PUNTI DI MISURA  
(COMPRESI ULTERIORI PUNTI DI MISURA SPOT)**

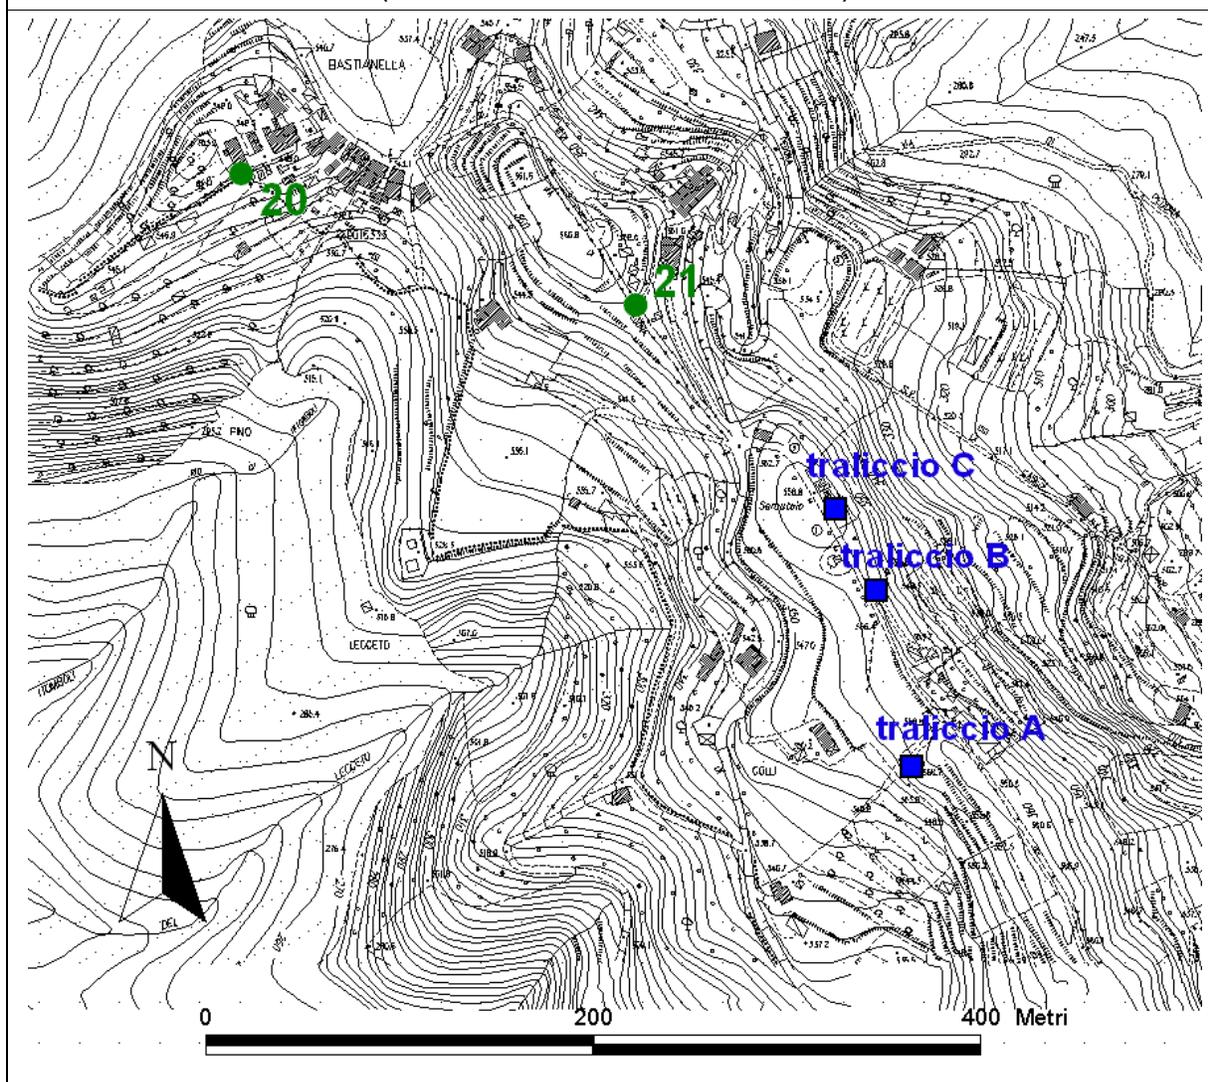

<p><b>ESECUTORI PROVA</b> Ing. Andrea Barellini</p>	<p><b>RESPONSABILE SUPERVISIONE TECNICA</b> Dott. Alberto Maria Silvi</p>	<p><b>RESPONSABILE SETTORE AGENTI FISICI</b> Dott.ssa Barbara Bracci *</p>
---	---	--

\* Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata così come definita all'art.1, co.1, lett. r) del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT.