

Campo elettrico a banda larga – misura a lungo termine

Cliente: Comune di Pisa	Indirizzo: Via degli Uffizi, 1 56100 Pisa	Protocollo: ns. 08615 del 07/02/202
Richiesta (Ente): Comune di Pisa		Prot. Comune di Pisa n. 13544 - Classifica: 06.09 Fascicolo: at53.srb.-01/20
Riferimento foglio di lavoro: 2021-F/AVL-BL-03		Classificazione: PI.01.09.27/229.1

DESCRIZIONE DEL SITO INSTALLAZIONE IMPIANTI

	Comune	Pisa
	Indirizzo	Coltano
	Coordinate (Gauss-Boaga)	X = 1614692 Y = 4832637
	Gestore	RAI WAY
	Quota (m s.l.m.)	5
	Periodo di rilevamento	dalle ore 12:45 del 30/04/2021 alle ore 12:00 del 07/05/2021
	Note	Punto di monitoraggio: giardino "Podere Sabaudia" via Mulinaccio, 1 (punto n.3 RdP 2021-F/99.001/AVL-05 del 06/07/2021)

METODO DI PROVA

CEI 211-7:2001 + CEI 211-7/A:2006 + DPCM 08/07/2003 GU n° 199 28/08/2003 + L. 221/2012 art. 14 comma 8 GU n° 294 18/12/2012.

Campo di misura: 0.5-100 V/m; frequenza 0,3 – 3000 MHz

I valori di incertezza delle misure (espressi come incertezza estesa U_E con fattore di copertura $k=2$ corrispondente ad un livello di confidenza di circa 95% per una distribuzione normale) sono contenuti entro i 3 dB (previsti dal punto 13.5.1 della norma CEI 211-7:2001 per valori inferiori a 10 V/m; in particolare l'incertezza estesa U_E risulta:

- non determinabile per valori inferiori a 0,5 V/m
- 30% per valori di campo elettrico inferiori a 6 V/m (con un valore massimo di 1,8 V/m a 6 V/m)
- 32% per valori di campo elettrico tra 6-10 V/m (con un valore massimo di 3,2 V/m a 10 V/m)
- 37% per valori di campo elettrico tra 10-20 V/m (con un valore massimo di 7,4 V/m a 20 V/m)

Campo elettrico a banda larga – misura a lungo termine

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Sistema di monitoraggio PMM 8057F (inv. Tecnico 5769) dotato di sonda per campo elettrico EP-3B-01 (inv. Tec. 5770) - range 0.5-100 V/m; frequenza 0,1-3000 MHz

VALORI DEL CAMPO ELETTRICO E (V/m)


TIPO DI LIMITE APPLICABILE ^[1]: valore di attenzione

Settimana da: **lunedì 20/01/2020** a: **domenica 26/01/2020**

Giorni	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Minimo su 6 minuti	--	--	--	--	1,06	< 0,50	< 0,50
Massimo su 6 minuti	--	--	--	--	1,12	1,11	1,13
Media sulle 24 ore	--	--	--	--	--	0,98	1,01

GRAFICO ANDAMENTO DEL CAMPO ELETTRICO NEL PERIODO DI MISURA


Misure da: **mercoledì 22/01/2020** ore 14:00 a: **domenica 26/01/2020** ore 23:59

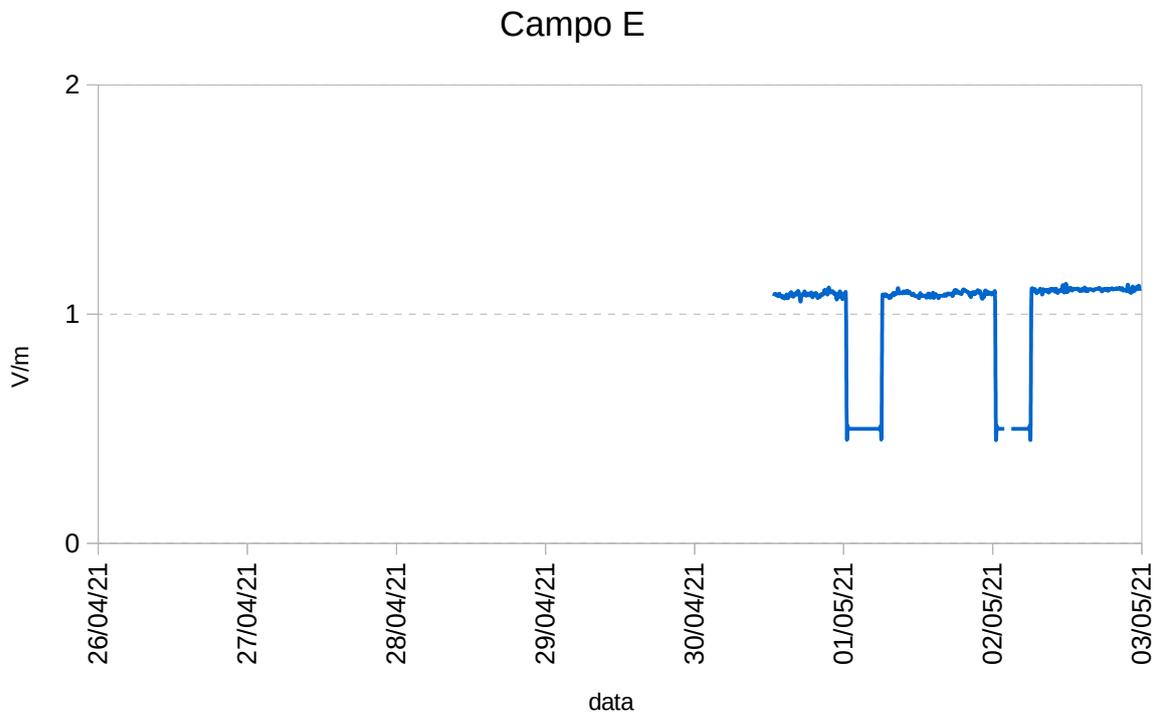

Campo elettrico a banda larga – misura a lungo termine

VALORI DEL CAMPO ELETTRICO E (V/m)							
TIPO DI LIMITE APPLICABILE ^[1] : valore di attenzione							
Settimana da: lunedì 03/05/2021 a: domenica 09/05/2021							
Giorni	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Minimo su 6 minuti	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50	--	--
Massimo su 6 minuti	1,13	1,13	1,14	1,13	1,12	--	--
Media sulle 24 ore	0,99	0,99	0,99	0,99	--	--	--

* dati non disponibili

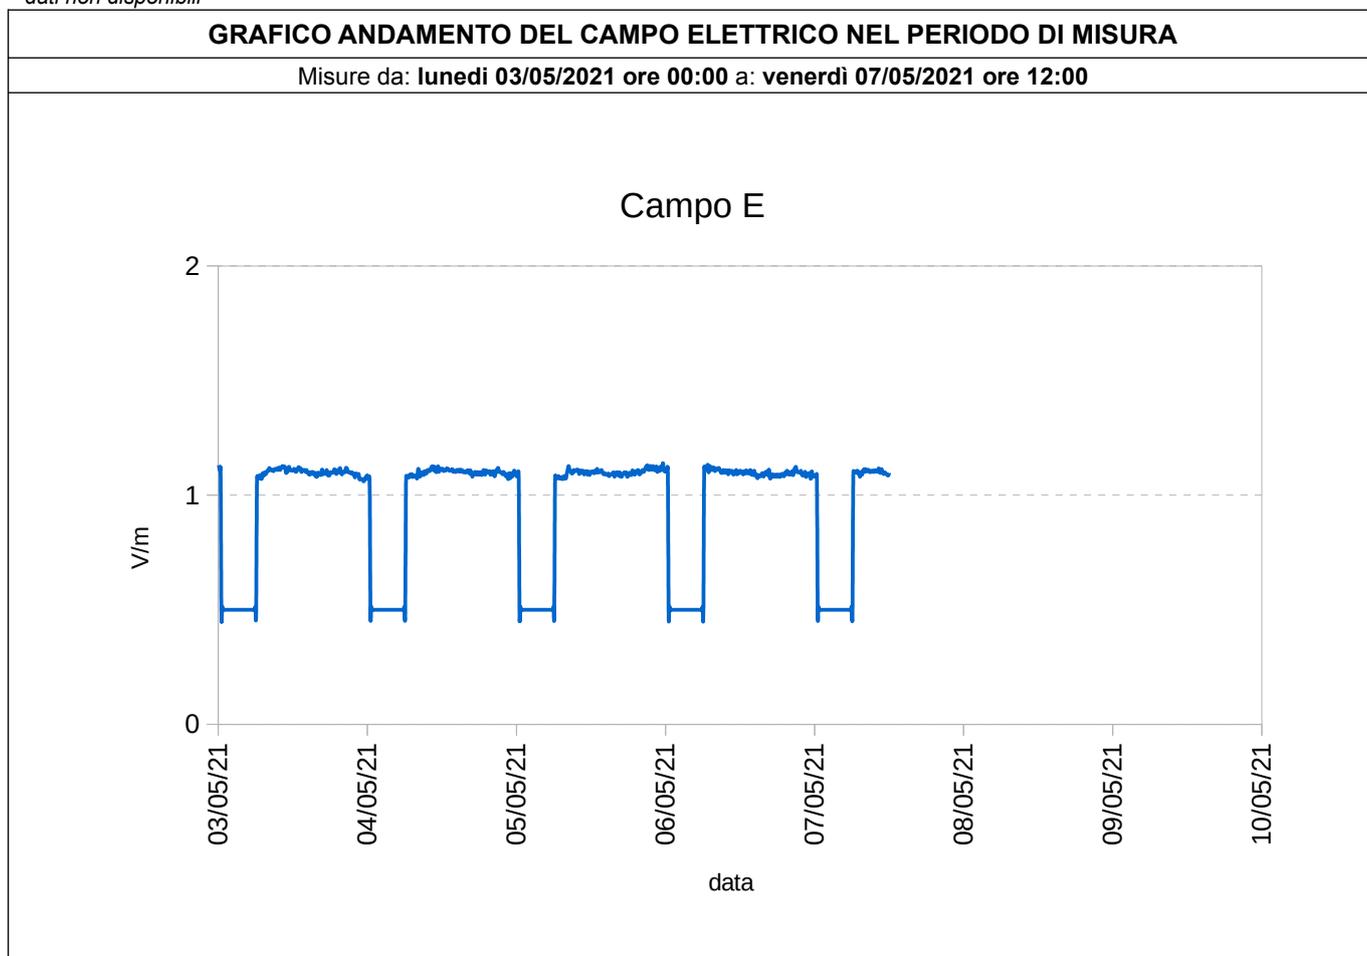

[1] RIFERIMENTI NORMATIVI

limite di esposizione (art. 3 comma 1 D.P.C.M. 08/07/2003): 20 V/m mediato su un intervallo di 6 minuti

valore di attenzione (art. 3 comma 2 D.P.C.M. 08/07/2003): 6 V/m mediato su un intervallo di 24 ore in edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere e loro pertinenze

obiettivo di qualità (art. 4 D.P.C.M. 08/07/2003) 6 V/m mediato su un intervallo di 24 ore all'aperto in aree intensamente frequentate

Campo elettrico a banda larga – misura a lungo termine

CARTOGRAFIA CON INDICAZIONE DELL'UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEL PUNTO DI MISURA



ESECUZIONE PROVA

Ing. Andrea Barellini *

RESPONSABILE SUPERVISIONE TECNICA

Dott. Alberto Maria Silvi *

RESPONSABILE SETTORE AGENTI FISICI

Dott.ssa Barbara Bracci *

* Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT.