




DATI DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO ARCIDOSO, BAGNORE, MERIGAR E SANTA FIORA

Periodo: dal 08/06/2015 al 14/06/2015

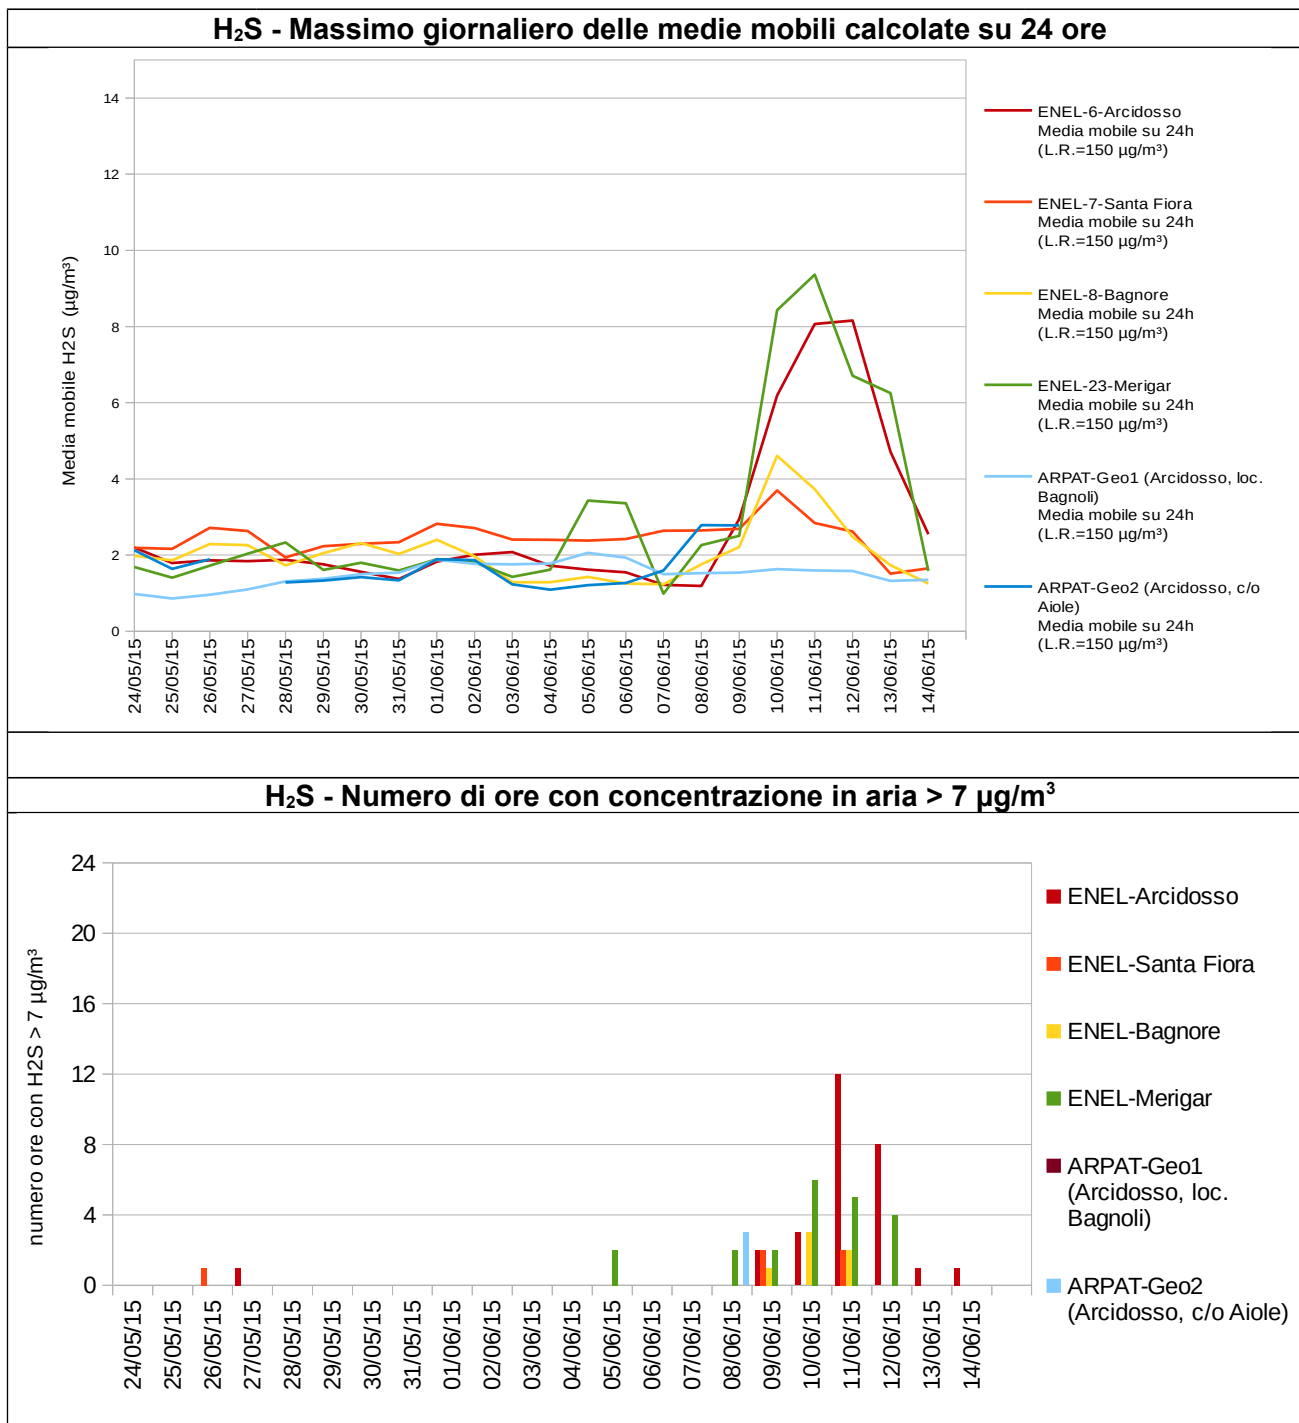

Nel periodo dal giorno 8/6 al 14/06/2015, in relazione agli interventi di manutenzione ed ai fuori servizio AMIS della Centrali di Bagnore 3 e 4, la concentrazione di H₂S in aria, pur con picchi orari significativamente più elevati di quelli consueti, non presenta particolari criticità ambientali ed il limite di riferimento indicato dalle Linee Guida del WHO (150 µg/m³) è stato sempre rispettato in tutte le stazioni monitorate.

A partire dal giorno 8/6, in tutte le stazioni monitorate, si sono certamente verificate molestie olfattive a causa del superamento della soglia di percezione dell'H₂S, con valori massimi orari dell'ordine di 20 µg/m³ nella stazione di Arcidosso e di 50 µg/m³ nella stazione di Merigar. E' quindi probabile che si siano avute, su brevi periodi, maleodoranze molto intense.

Per approfondimenti: consultare la pagina del sito Web di ARPAT sui [dati delle emissioni nella fase di avvio della centrale geotermica di Bagnore 4](#).