




DATI DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO ARCIDOSO, BAGNORE, MERIGAR E SANTA FIORA

Periodo: dal 05/10/2015 al 11/10/2015

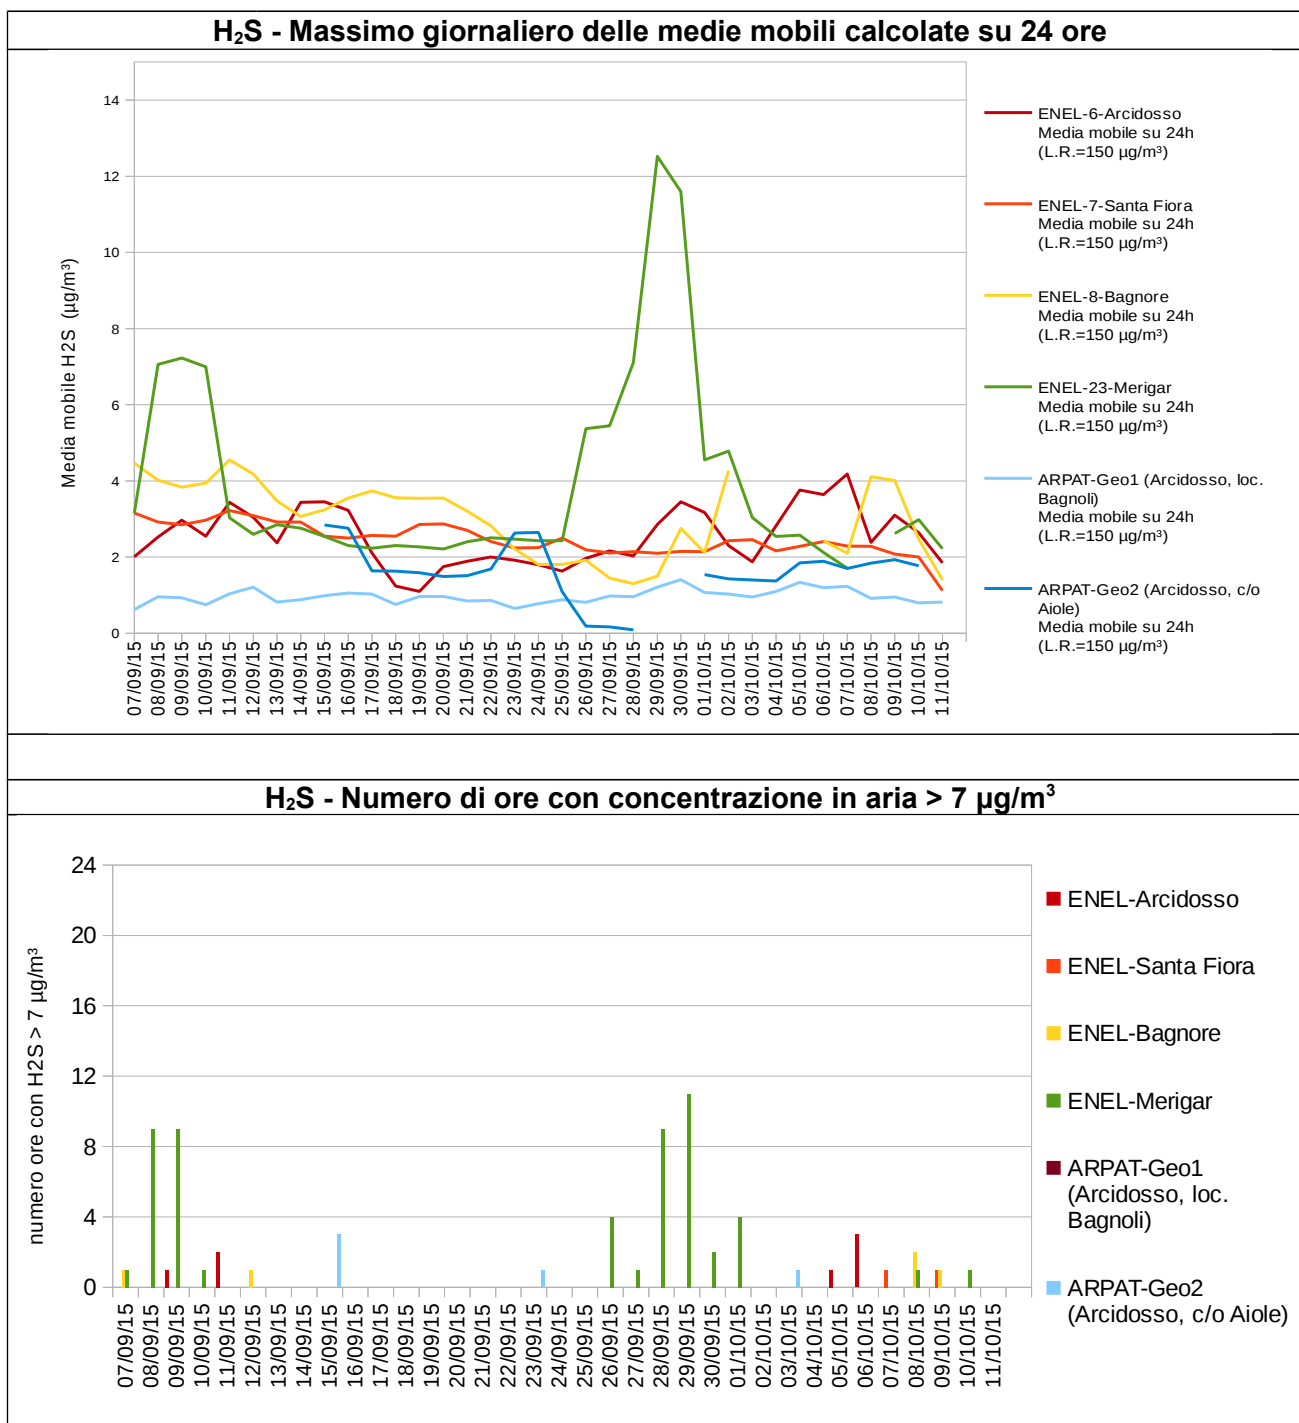

Nel periodo dal giorno 05/10 al 11/10/2015, in relazione all'indisponibilità della Centrale Bagnore 3, ai blocchi degli AMIS della Centrale Bagnore 4 e ai conseguenti interventi di manutenzione effettuati agli AMIS delle due centrali, in tutte le stazioni si sono registrate concentrazioni di H₂S leggermente maggiori di quelle consuete, senza comunque mostrare particolari criticità e rispettando il limite di riferimento indicato dalle Linee Guida del WHO (150 µg/m³). E' però probabile che nell'area circostante le Centrali si siano verificate molestie olfattive a causa del superamento della soglia di percezione dell'H₂S.

Si precisa che i dati relativi alle stazioni di Arcidosso e Merigar del giorno 9/10 non completi a causa di interruzione della linea elettrica. Per approfondimenti: consultare la pagina del sito Web di ARPAT sui [dati delle emissioni nella fase di avvio della centrale geotermica di Bagnore 4](#).