



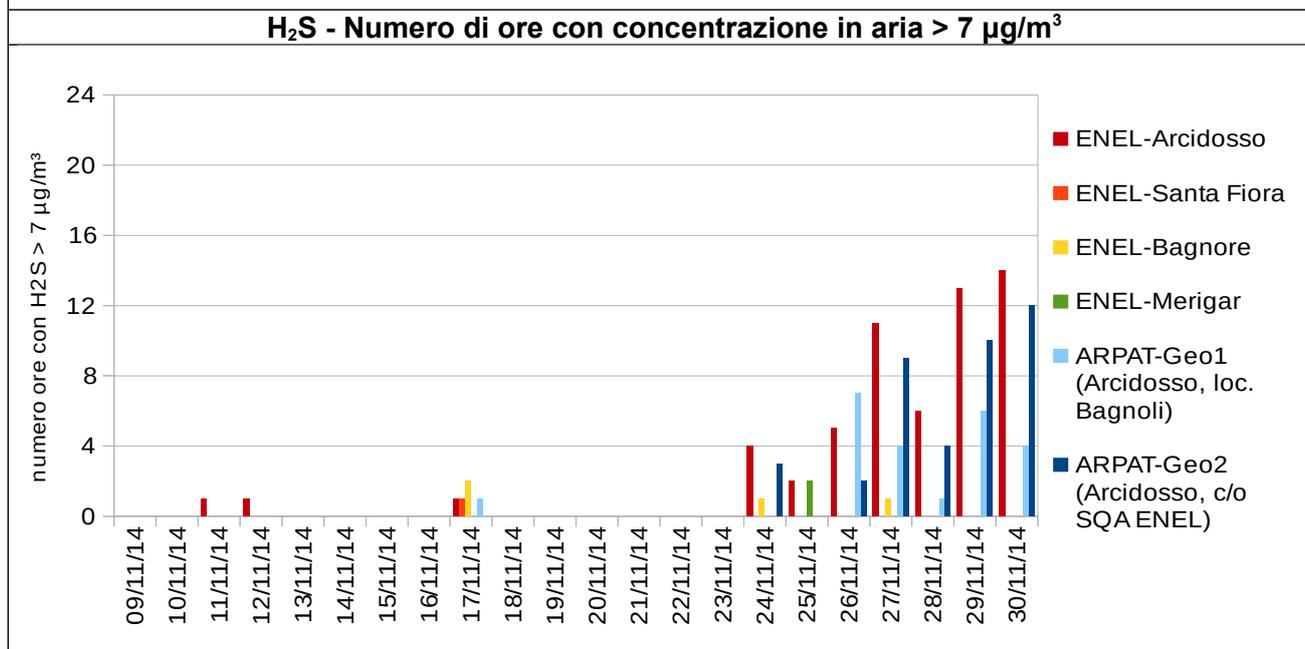

**DATI DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO ARCIDOSSO, BAGNORE, MERIGAR E SANTA FIORA**

**Periodo: dal 9/11/2014 al 30/11/2014**

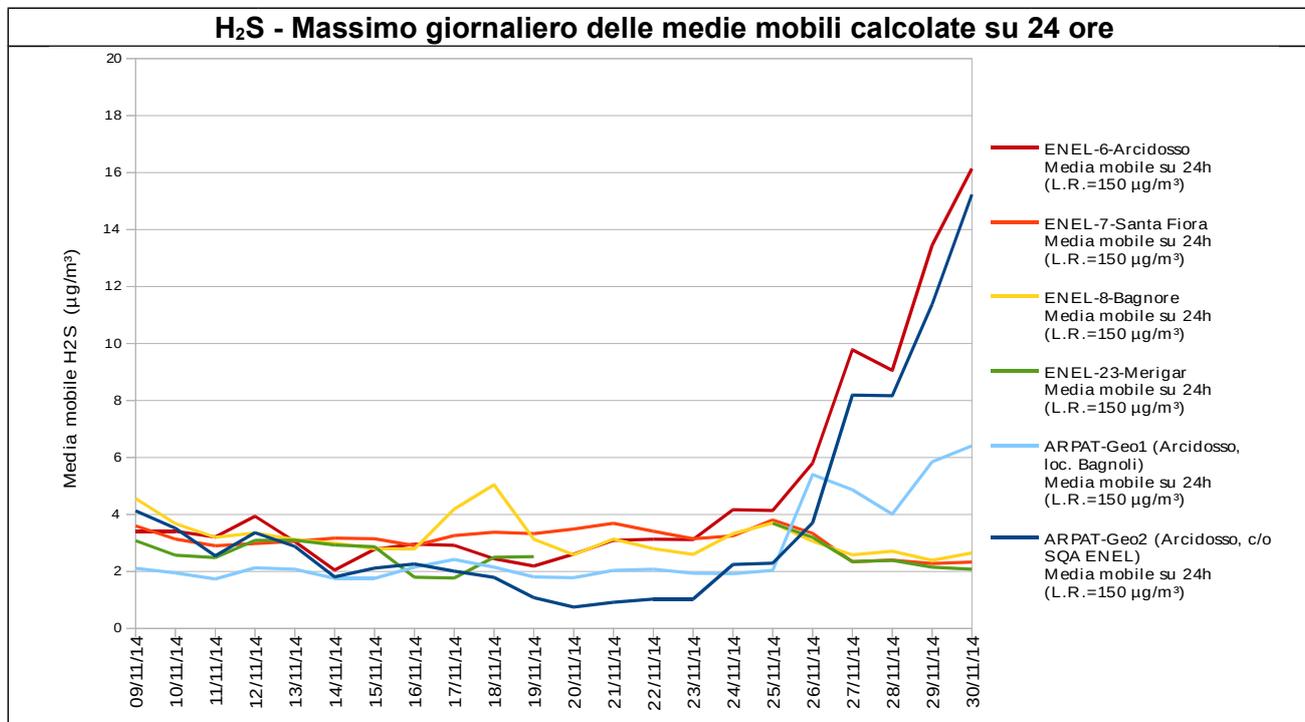

Nel periodo dal 24 al 30 novembre, la concomitanza tra la direzione prevalente del vento da S-SE e le fasi conclusive del cantiere per l'avvio della nuova Centrale Geotermica di Bagnore 4, ha dato luogo a condizioni sfavorevoli per la qualità dell'aria nella zona di Arcidosso, dove si sono avute molestie olfattive con superamento della soglia di odorabilità, specialmente nei giorni dal 26 al 30 novembre. Il limite di riferimento indicato dalle Linee Guida del WHO (150 µg/m<sup>3</sup>) è stato comunque sempre rispettato.

Per approfondimenti: consultare la pagina del sito Web di ARPAT sui [dati delle emissioni nella fase di avvio della centrale geotermica di Bagnore 4](#).