


ARPAT

Correnti circolanti dedotte dal monitoraggio	Centralina di monitoraggio in continua
Dal monitoraggio in continua dell'induzione magnetica e dalle correlazioni con i dati di corrente precedenti è possibile dedurre che nel periodo 01/09/2026 – 30/09/2026 è circolata: Corrente media: 484 A Massima mediana della corrente nelle 24 ore: 759 A Primo dato ore 00:00 del 01/09/2026 Ultimo dato ore 23:59 del 30/09/2026	 <i>Località La Gabella, Calci (PI)</i>

MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA N. 314

Bollettino sintetico del periodo 01/09/2026 – 30/09/2026

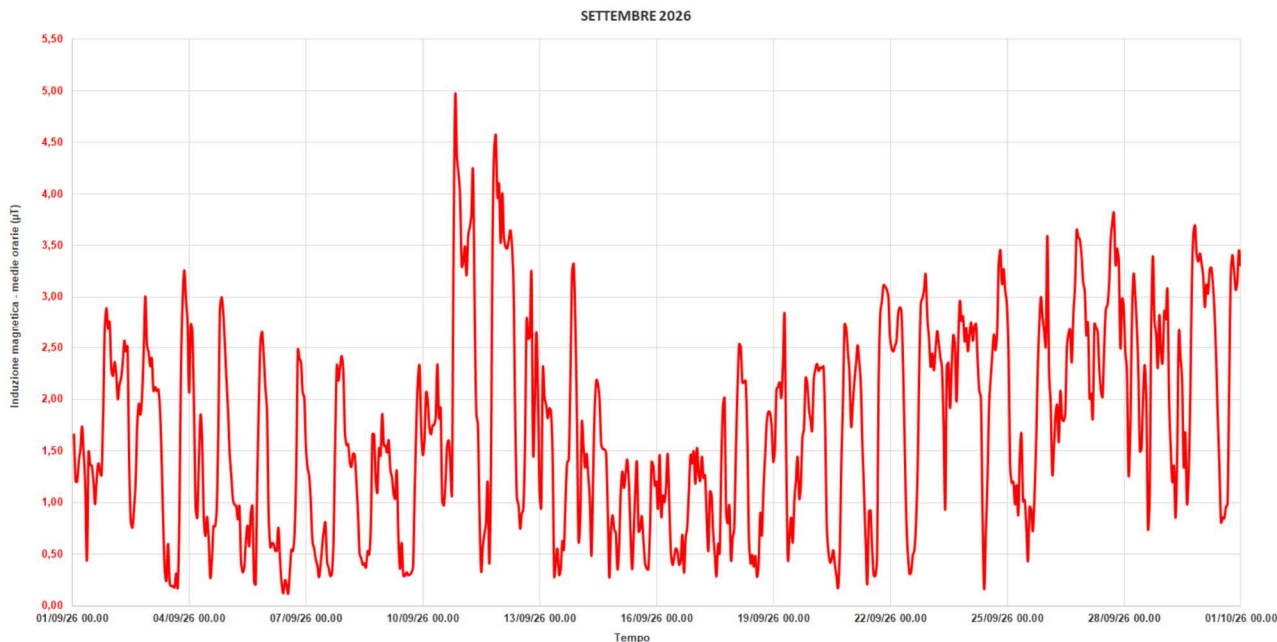

Andamento nel tempo dei livelli medi orari dell'induzione magnetica, registrata dalla centralina di monitoraggio in località La Gabella a Calci (PI).

Sono di seguito riportati i livelli di induzione magnetica calcolati per i 6 siti oggetto di approfondimento

Descrizione del sito A	Induzione magnetica (μT) presso il recettore più esposto	
Località: San Carlo Terme Comune: MASSA Indirizzo: Via dei Colli e Via Eschignano	Minima	0,12
	Media	4,17
	Massima	12,78
	Massima mediana nelle 24 ore	6,55
	95° percentile	8,02

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito A	
Valore di attenzione (D.P.C.M. 8 luglio 2003)	10 μT
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana della corrente nelle 24 ore	6,55 μT

MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA N. 314

Bollettino sintetico del periodo 01/09/2026 – 30/09/2026



Descrizione del sito B	Induzione magnetica (μT) presso il recettore più esposto	
Località: Marzocchino Comune: SERAVEZZA Indirizzo: Via Franchetti	Minima	0,06
	Media	2,22
	Massima	6,80
	Massima mediana nelle 24 ore	3,49
	95° percentile	4,27

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito B	
Valore di attenzione (D.P.C.M. 8 luglio 2003)	10 μT
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana della corrente nelle 24 ore	3,49 μT

Descrizione del sito C	Induzione magnetica (μT) presso il recettore più esposto	
Località: Maggiano Comune: LUCCA Indirizzo: Via del Palazzo	Minima	0,08
	Media	3,01
	Massima	9,21
	Massima mediana nelle 24 ore	4,72
	95° percentile	5,78

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito C	
Valore di attenzione (D.P.C.M. 8 luglio 2003)	10 μT
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana della corrente nelle 24 ore	4,72 μT

Descrizione del sito D	Induzione magnetica (μT) presso il recettore più esposto	
Località: San Pietro Comune: LUCCA Indirizzo: Via della Bordogna	Minima	0,07
	Media	2,62
	Massima	8,01
	Massima mediana nelle 24 ore	4,11
	95° percentile	5,03

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito D	
Valore di attenzione (D.P.C.M. 8 luglio 2003)	10 μT
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana della corrente nelle 24 ore	4,11 μT

MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA N. 314

Bollettino sintetico del periodo 01/09/2026 – 30/09/2026



Descrizione del sito E	Induzione magnetica (μT) presso il recettore più esposto	
Località: La Gabella Comune: CALCI Indirizzo: Via Calcesana	Minima	0,05
	Media	1,94
	Massima	5,94
	Massima mediana nelle 24 ore	3,04
	95° percentile	3,73

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito E	
Valore di attenzione (D.P.C.M. 8 luglio 2003)	10 μT
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana della corrente nelle 24 ore	3,04 μT

Descrizione del sito F	Induzione magnetica (μT) presso il recettore più esposto	
Località: Strettoia Comune: PIETRASANTA Indirizzo: Via Romana	Minima	0,07
	Media	2,48
	Massima	7,61
	Massima mediana nelle 24 ore	3,90
	95° percentile	4,77

Confronto con il limite di legge presso il recettore più esposto del sito F	
Valore di attenzione (D.P.C.M. 8 luglio 2003)	10 μT
Induzione magnetica calcolata con la massima mediana della corrente nelle 24 ore	3,90 μT