





**DATI DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO
(ARCIDOSO, SANTA FIORA, BAGNORE, MERIGAR, PIANCASTAGNAIO E PIANCASTAGNAIO2)**

Periodo: Febbraio 2017

H₂S - Massimo giornaliero delle medie mobili calcolate su 24 ore

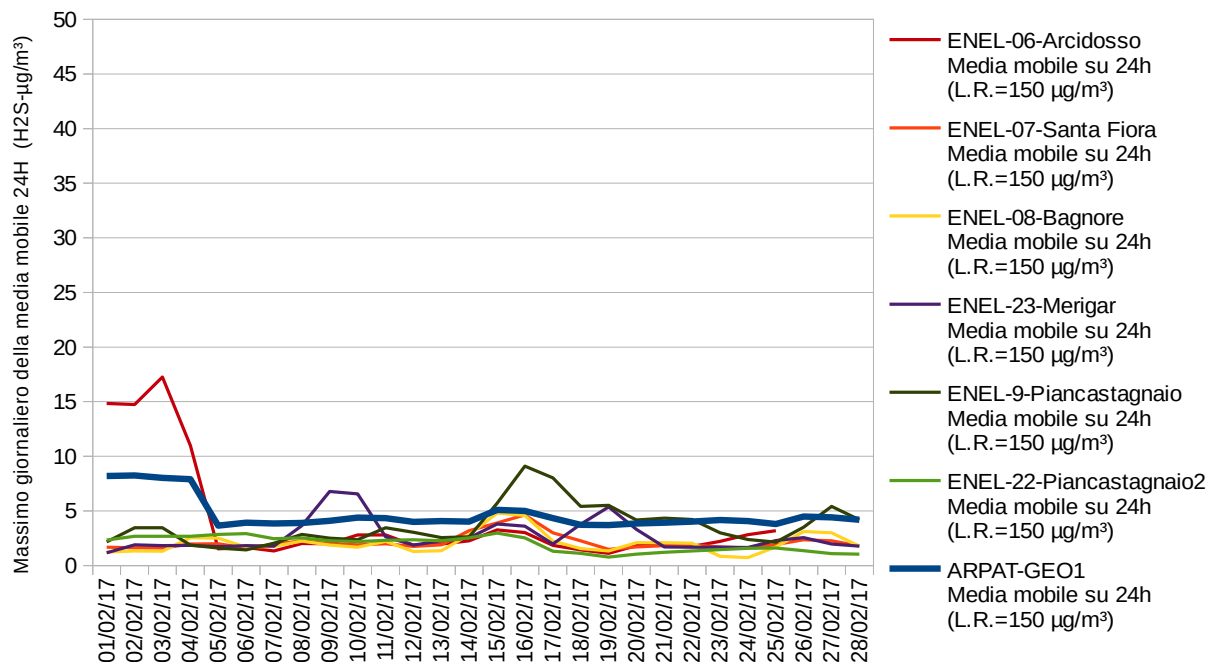

H₂S - Numero di ore con concentrazione in aria > 7 µg/m³

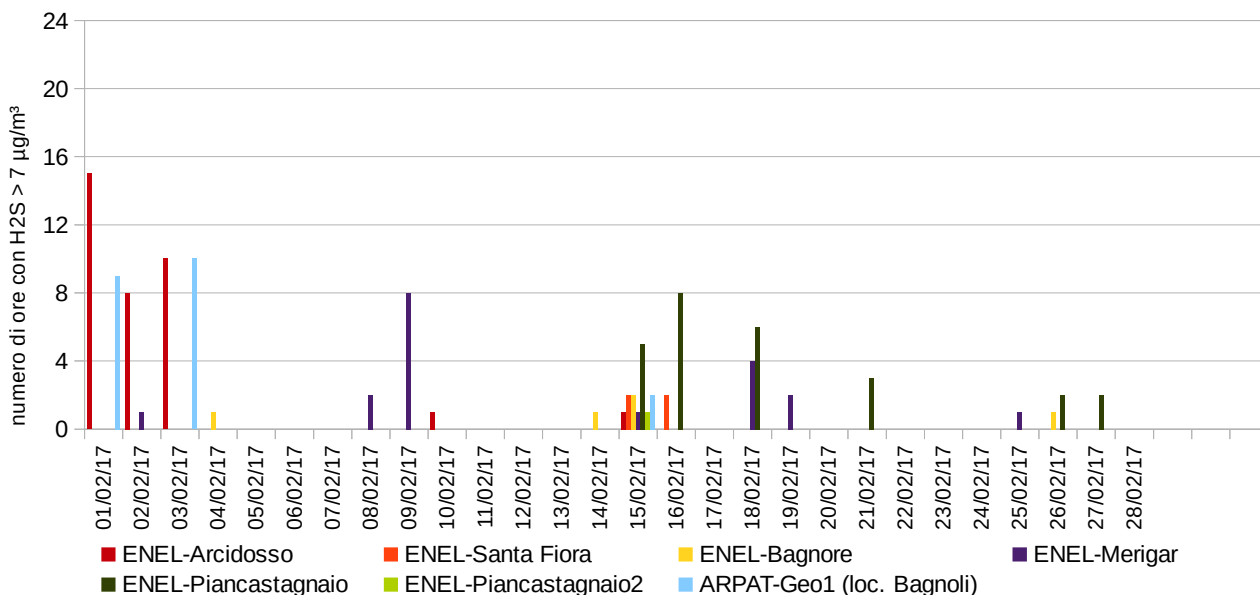

Nel mese di Febbraio 2017, nelle stazioni monitorate e dai dati in nostro possesso, il limite di cautela sanitaria indicato dalle Linee Guida del WHO (150 µg/m³) è stato sempre rispettato.

Nel mese in corso potrebbero essersi verificate molestie olfattive, a causa del superamento della soglia di percezione dell'H₂S, ad Arcidosso, nei primi giorni del mese e in modo meno accentuato nei giorni 15 e 16, a causa della manutenzione programmata degli AMIS della Centrale Bagnore 3 e della Centrale Bagnore 4 gruppo 2, nonostante che, per contenere le emissioni della Centrale Bagnore 4, ENEL abbia dichiarato di aver regolarmente provveduto a deviare il 30% della portata all'AMIS del gruppo 1.

Superamenti della soglia di percezione potrebbero essersi verificati anche a Piancastagnaio (giorni: 15-16, 18, 21 e 26-27), per il blocco della Centrale Piancastagnaio 4, e a Merigar (giorni: 2, 8-9, 15, 18-19, 25). Disagi olfattivi di minor entità potrebbero essersi verificati anche nelle altre località.

Per approfondimenti: consultare la pagina del sito Web di ARPAT relativo alla [geotermia](#).