




**DATI DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO
(ARCIDOSO, SANTA FIORA, BAGNORE, MERIGAR, PIANCASTAGNAIO E PIANCASTAGNAIO2)**

Periodo: Gennaio 2017

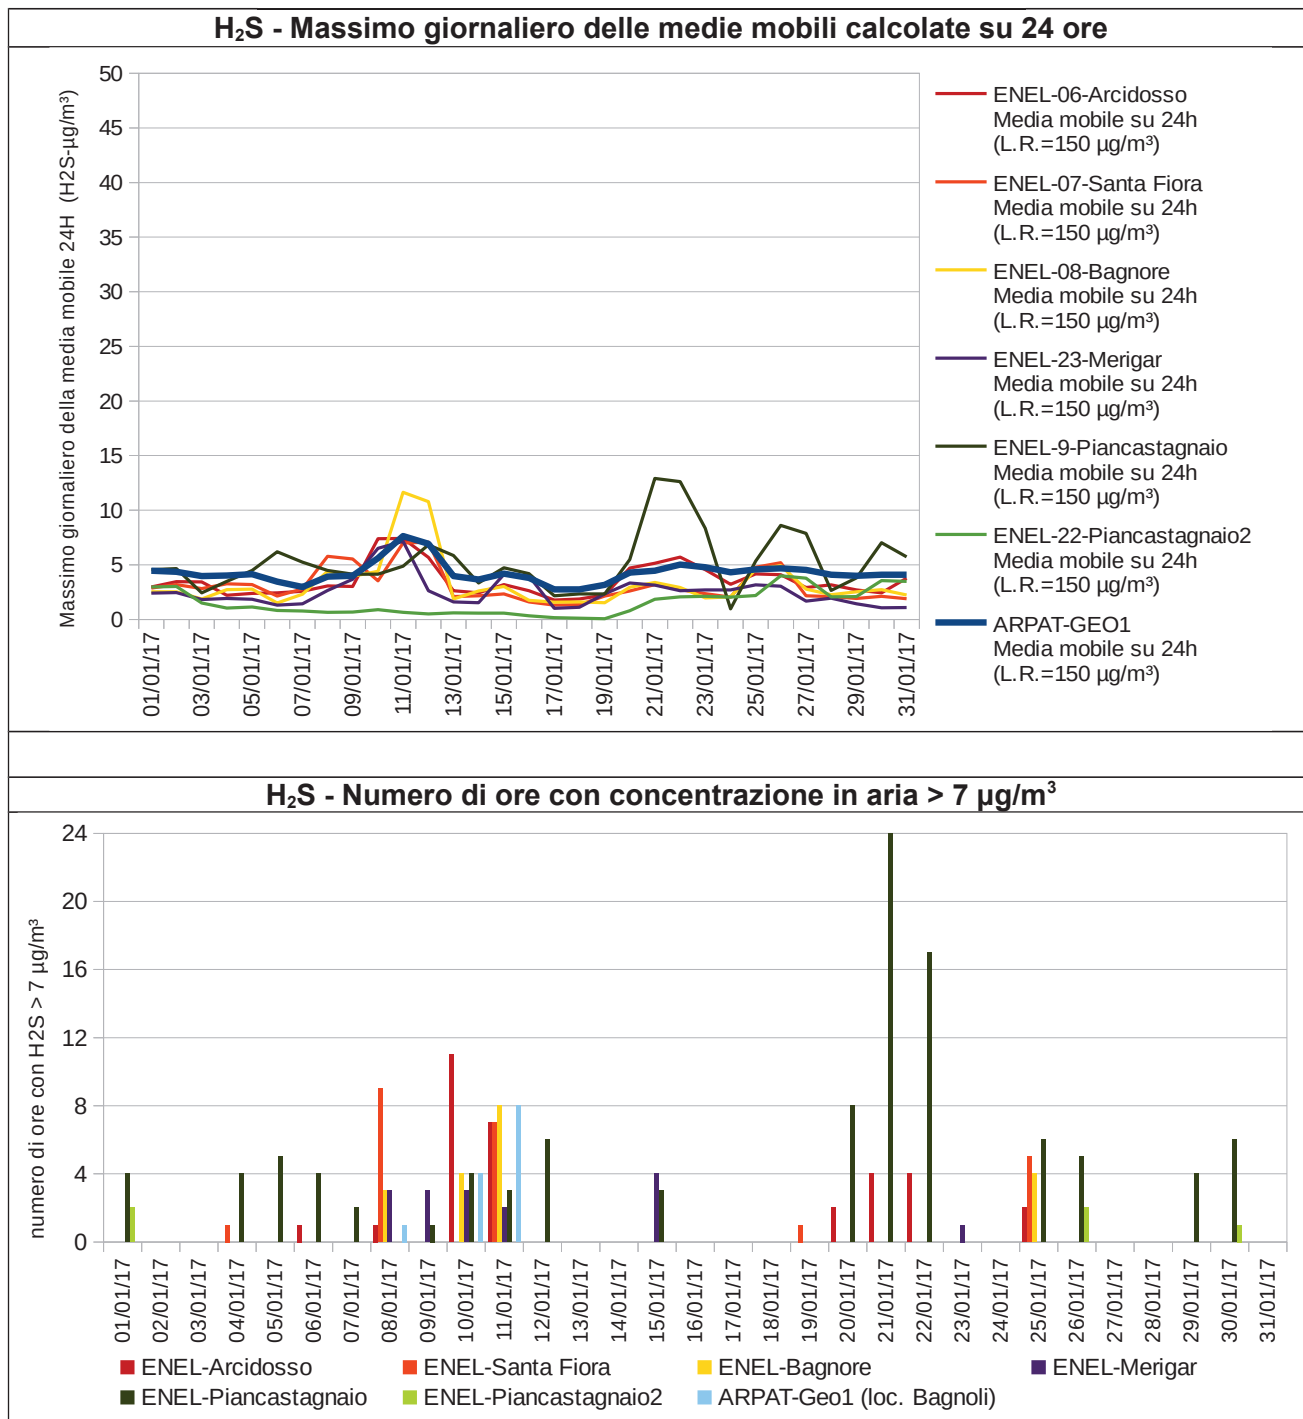

Nel mese di Gennaio 2017, nelle stazioni monitorate e dai dati in nostro possesso, il limite di cautela sanitaria indicato dalle Linee Guida del WHO (150 µg/m³) è stato sempre rispettato.

Nel mese in corso potrebbero essersi verificate molestie olfattive, a causa del superamento della soglia di percezione dell'H₂S, a Piancastagnaio, nei primi giorni del mese e in modo più accentuato dal 20 al 22 e dal 25 al 30, a causa degli interventi effettuati sulla Centrale e sull'AMIS di Piancastagnaio 5, nonché per la sua successiva rimessa a regime. Superamenti della soglia di percezione potrebbero essersi verificati anche ad Arcidosso (in particolare nei giorni 10, 11 e 20-22), a Santa Fiora, a Bagnore e a Merigar, per la manutenzione effettuata sull'impianto di Bagnore 3 e per la manutenzione programmata all'AMIS di Bagnore 4, Gruppo1 (giorni 9-11), nonostante che, per contenere le emissioni, ENEL abbia dichiarato di aver regolarmente provveduto a deviare il 30% della portata all'AMIS del Gruppo 2. Quest'ultimo è entrato in blocco nei giorni 11 e 18 cm.

Per approfondimenti: consultare la pagina del sito Web di ARPAT relativo alla [geotermia](#).